

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

inprojal elektrossysteme GmbH
Auf dem Schüffel 1
58513 Lüdenscheid

ist berechtigt für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Gepflicht und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

IEC 60884-1(ed.3):am1

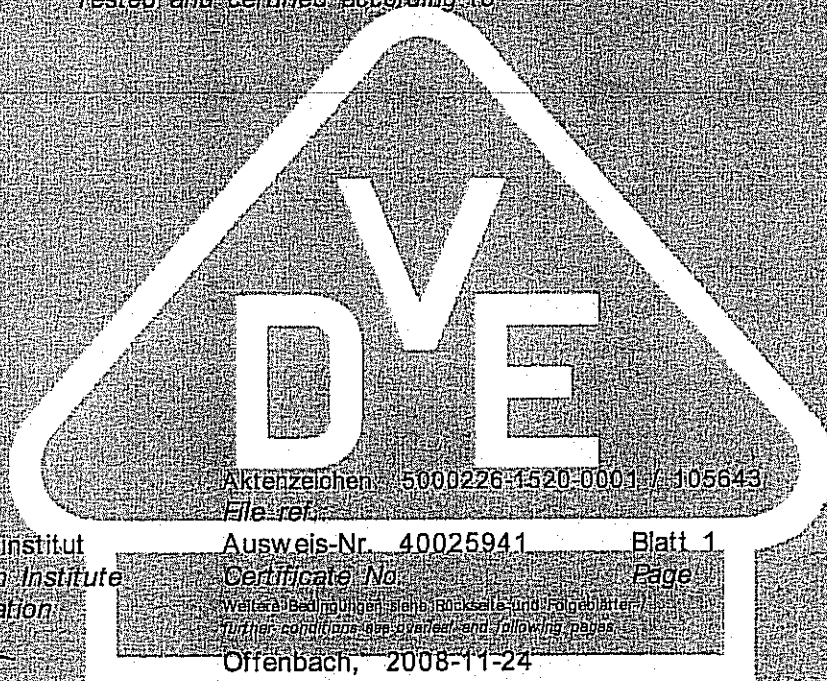

Aktenzeichen: 5000226-1520-0001 / J105643
File ref:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Ausweis-Nr. 40025941 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folienblätter
Further conditions are given on the reverse and following pages

Offenbach, 2008-11-24

Dr. Schimpf

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
inprojal elektrossysteme GmbH, Auf dem Schüffel 1, 58513 Lüdenscheid

Aktenzeichen / *File ref.*
5000226-1520-0001 / 105643 / FG31 / ZI

Datum / *Date*
2008-11-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025941.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025941.

Ausführung(en)

Typ 10020 F-35 ... ohne Shutter
Typ 10020 K BE-35 ... mit Shutter

Typ 10020 K BE-35 ... erfüllt die zusätzlichen Anforderungen
gemäß nationaler Norm NF C 61-314 (2003)

Anmerkung:

Die Verwendung der Steckdosen ist nur zulässig in Ländern,
die diese Steckdosensysteme nutzen.
Zusätzliche nationale Anforderungen müssen beachtet werden.

Construction(s)

*Type 10020 F-35 ... without shutter
Type 10020 K BE-35 ... with shutter*

*Type 10020 K BE-35 ... fulfil the additional requirements
according the standard of NF C 61-314 (2003)*

Remark:

*The use of the socket outlets is only permitted, in
countries which use this systems.
Additional national requirements must be considered.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
inprojal elektrosysteme GmbH, Auf dem Schüffel 1, 58513 Lüdenscheid

Aktenzeichen / *File ref.*
5000226-1520-0001 / 105643 / FG31 / ZI

Datum / *Date*
2008-11-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40025941.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40025941.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*:

10020 F-35 ...
10020 K BE-35 ...

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current 16 A

Polzahl
Number of poles zweipolig mit Mitten-Schutzkontakt
two pole with pin earthing contact

Bauart
Kind of construction Französisches System (Normblatt 1 von NF 61-314)
Belgisches System (Normblatt V von BNB C 61-112-1)
French system (standard sheet 1 of NF C 61-3147)
Belgian system (standard sheet V of BNB C 61-112-1)

Schutzart
Degree of protection IP 20

Anbringungsart
Method of mounting Einbau
built-in

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see 1
appendix

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3